

آزمایش تحکیم یک بعدی

پروژه : Example Project #1
کارفرما : ABC Construction Ltd
کد پروژه : 2011-1
آدرس : Burnaby

گمانه : BH-1
عمق نمونه : 1 (m)
طبقه بندی متحده : GM
نوع نمونه : Disturbed

شرکت نرم افزاری نووتک




ASTM D421-422

Sample Info

قطر (cm)	ارتفاع (cm)	وزن خشک (gr)	وزن مرطوب قبل (gr)	وزن مرطوب بعد (gr)	نسبت منافذ	Gs
6.15	2	100.55	117.92	116.93	0.43	2.42

Compression Parameters

Cc	Cs
0.18	0.01

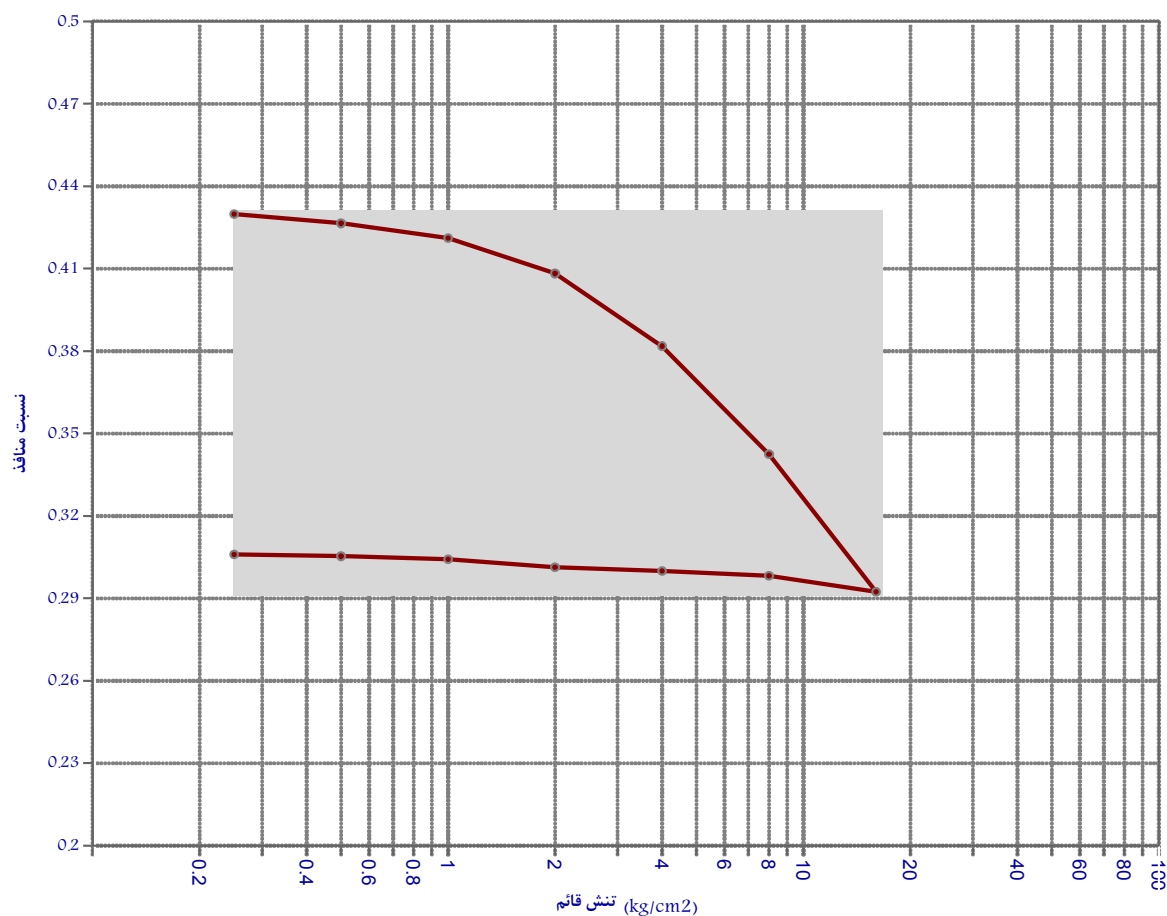

Mv Values

P1 (kg/cm ²)	P2 (kg/cm ²)	e1	e2	Mv 1/ (kg/cm ²)
0.25	0.5	0.43	0.426	9.50E-003
0.5	1	0.426	0.421	7.52E-003
1	2	0.421	0.408	9.06E-003
2	4	0.408	0.382	9.39E-003
4	8	0.382	0.342	7.11E-003
8	16	0.342	0.292	4.66E-003

Unified Description : Silty Gravel With Sand
AASHTO Description : Clayey soils

Tested By :