

آزمایش تراکم بهینه خاک

پروژه : Example Project #1
کارفرما : ABC Construction Ltd
کد پروژه : 2011-1
آدرس : Burnaby

گمانه : BH-1
عمق نمونه : 1 (m)
طبقه بندی متحده : GM
نوع نمونه : Disturbed


شرکت نرم افزاری نووتک



ASTM D2166

Specifications & Results

تعداد ضربات بر لایه	حجم قالب (cm ³)	وزن چکش	ارتفاع سقوط (cm)	نوع آزمایش	رطوبت بهینه	دانسیته خشک حداکثر (gr/cm ³)
3 / 25	944	2.5	30.48	AASHTO T-99 (st.)	14.7	1.76

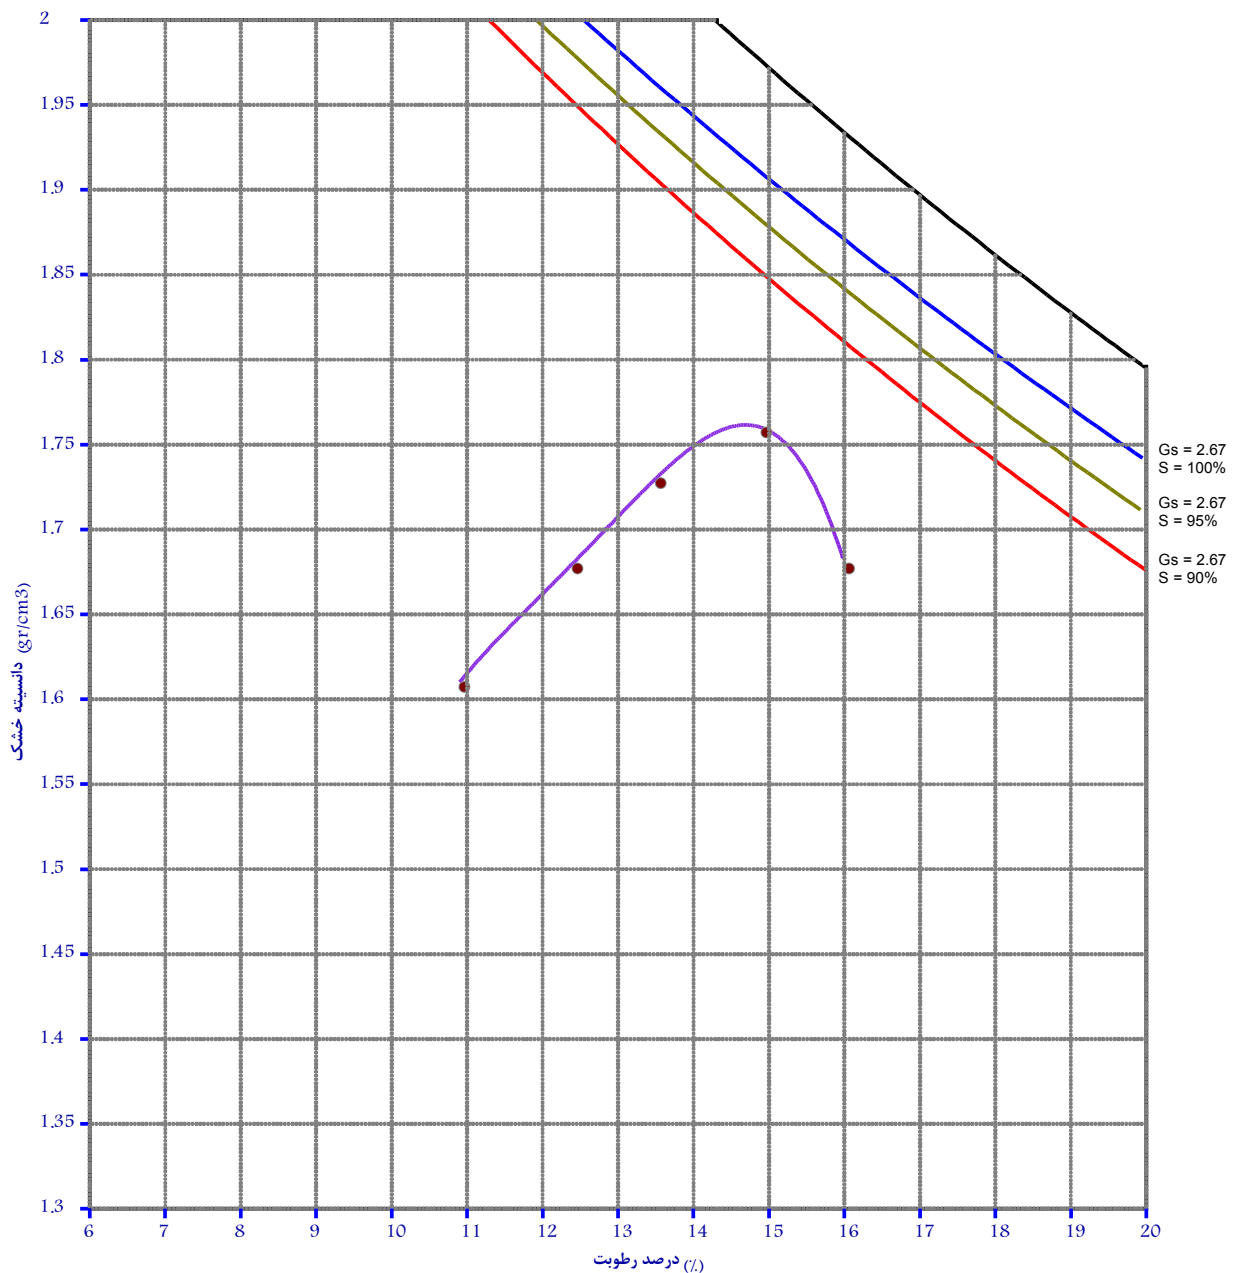

Unified Description : Silty Gravel With Sand
AASHTO Description : Clayey soils

Tested By :
Andrew Milani